



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oognp@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 9А, тел/факс 8 (384-2) 53-87-90, E-mail: kemerovoGPN@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района г. Кемерово
650036, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой, 48, тел 8(384-2) 67-28-81, E-Mail: Leninsky.raion@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ 19/1/14

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению № 94
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательнo-речевому направлению развития воспитанников».

Законному представителю юридического лица – заведующей Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 94 «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому направлению развития
воспитанников» Пахоменок Олесе Юрьевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 19 от 02 февраля 2021 года заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Гитрука А.С. проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 94 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательнo-речевому направлению развития воспитанников» (сокращенное название - МБДОУ № 94 «Детский сад общеразвивающего вида») государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Виноградовой Анастасией Александровной по адресу: : 650023, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, проспект Ленина, 122 Б, проспект Ленина, 122 В.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ № 94 «Детский сад общеразвивающего вида» Пахоменок Олеся Юрьевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении (указывает только выполненные)
1	2	3	4	5
Здание МБДОУ № 94 «Детский сад общеразвивающего вида» по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 122Б				
1.	Баннер, размещаемый на фасаде здания, выполнен из материалов с показателями пожарной опасности выше требуемых Г1, В1, Д2, Т2, а	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	09.09.2021	

	именно: В2, Д2, Т3 (представлен сертификат соответствия РОСС RU.01ОЛН0.ОС01.00016).			
2.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации данных средств (систем АПС, СОУЭ, аварийного освещения) сверх срока службы, установленного изготовителем до их замены в установленном порядке. Последнее испытание о возможности дальнейшей эксплуатации систем АПС, СОУЭ проведено 01.08.2019 (более 1 года назад), протокол испытаний № 00068.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	09.09.2021	
3.	В здании при числе эвакуирующихся более 50 человек в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, эвакуационное освещение не исправно (индикатор заряда аккумулятора аварийного светильника, расположенного на лестничной площадке над дверью группы «Пчелки», не горит, индикатор уровня заряда аккумулятора, расположенного над дверью группы «Почемучки», не горит). Срок службы аккумуляторов светильников с аккумуляторным блоком питания истек (проект аварийного освещения 2015 года, паспорта на аварийные светильники не представлены), требуется замена аккумуляторов.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 (Свод правил «Естественное и искусственное освещение»); ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	09.09.2021	
Здание МБДОУ № 94 «Детский сад общеразвивающего вида» по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 122 В				
4.	Баннер, размещаемый на фасаде здания, выполнен из материалов с показателями пожарной опасности выше требуемых Г1, В1, Д2, Т2, а именно: В2, Д2, Т3 (представлен сертификат соответствия РОСС RU.01ОЛН0.ОС01.00016)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	09.09.2021	
5.	Отсутствует световой оповещатель «Выход» над дверью эвакуационного выхода из спальни пятой группы на втором этаже.	ст. 84, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.6.9 СП 52.13330.2016 (Свод правил «Естественное и искусственное освещение»); п. 5.3 СП 3.131130.2009 (Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); п. 4.1 НПБ 104-03 (Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)	09.09.2021	
6.	Знак пожарной безопасности эвакуационного выхода № 7 (световой пожарный оповещатель	ст. 84, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	09.09.2021	

	- табло «Выход»), принцип действия которого основан на работе от электрической сети, не включен одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.	пожарной безопасности»; п. 7.6.10 СП 52.13330.2016 (Свод правил «Естественное и искусственное освещение»); п. 5.1 СП 3.131130.2009 (Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»); п. 4.1 НПБ 104-03 (Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»),		
7.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации данных средств (систем АПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации (отсутствуют паспорта на оборудование) до их замены в установленном порядке (представлены акт приема в эксплуатацию пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре от 17.06.2008, акт о приемке выполненных работ от 18.05.2015 (монтаж аварийного освещения)).	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	09.09.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово,
г. Березовского и Кемеровского района
по пожарному надзору Виноградова А.А.

«09» марта 2021 (Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)

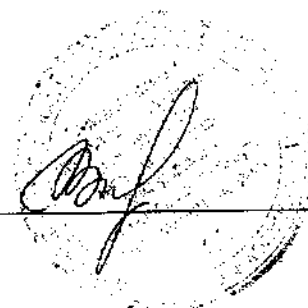

(подпись)

С предписанием № 19/1/14 от 09.03.2021 ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

Жаханов Олег Юрьевич заведующий МДОУ № 94

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

“04” 03 2021 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)